


- istiača skriňa PRIS navrhovaná/existujúca
- istiača skriňa VRIS navrhovaná/existujúca
- uzemnenie
- betónový podporný bod VN a NN vedenia
- existujúca zemný kábel
- existujúce vzdušné NN vedenie AIFe
- existujúci závesný kábel Retilens
- existujúci VN závesný kábel DISTRI
- nový zemný kábel (N)AYY
- katastrálna mapa
- mapa určeného operátu

PROJEKTOVANÁ KAPACITA:

- vodiče:
 - zemný kábel (N)AYY-J 4x240mm² - 299m/trasa 286m
 - zvod do VRIS (N)AYY 4x120mm² 10m
- rozpojovacie istiače skrine
 - VRIS 1K+KKP - 1 kus
 - PRIS 9 DIN1 L VV 3/7 P2, IP2x - 2 kusy
- uzemňovacia sústava
 - FeZn30x4 75m
- optická chránička v trase zemného kábla

vytiahnu sa poistky smer TS Flajšová

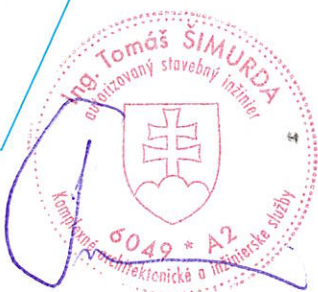

ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk			
ENData	Vypracoval:	Kontroloval:	Formát: A3
	Ing. Bombjak P.	Ing. Šimurda.T	Stupeň: PSP/RP
Zodp.projektant:		Ing. Šimurda.T.	Dátum: 04/2023
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina			
Stavba: 15432 Oravská Lesná - Flajšová - Rozšírenie NNK			Miesto stavby: Or. Lesná
			Mierka:
			List č.:
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav			Č. výkresu: 2