SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SCHVAĽUJE SA
podľa podmienok rozhodnutia
o stavebnom zámere

zo dňa 09. 11. 2026

zn.: SOcÚ-26/0797-2

Podpis:

OBEC ORAVSKÁ LESNÁ

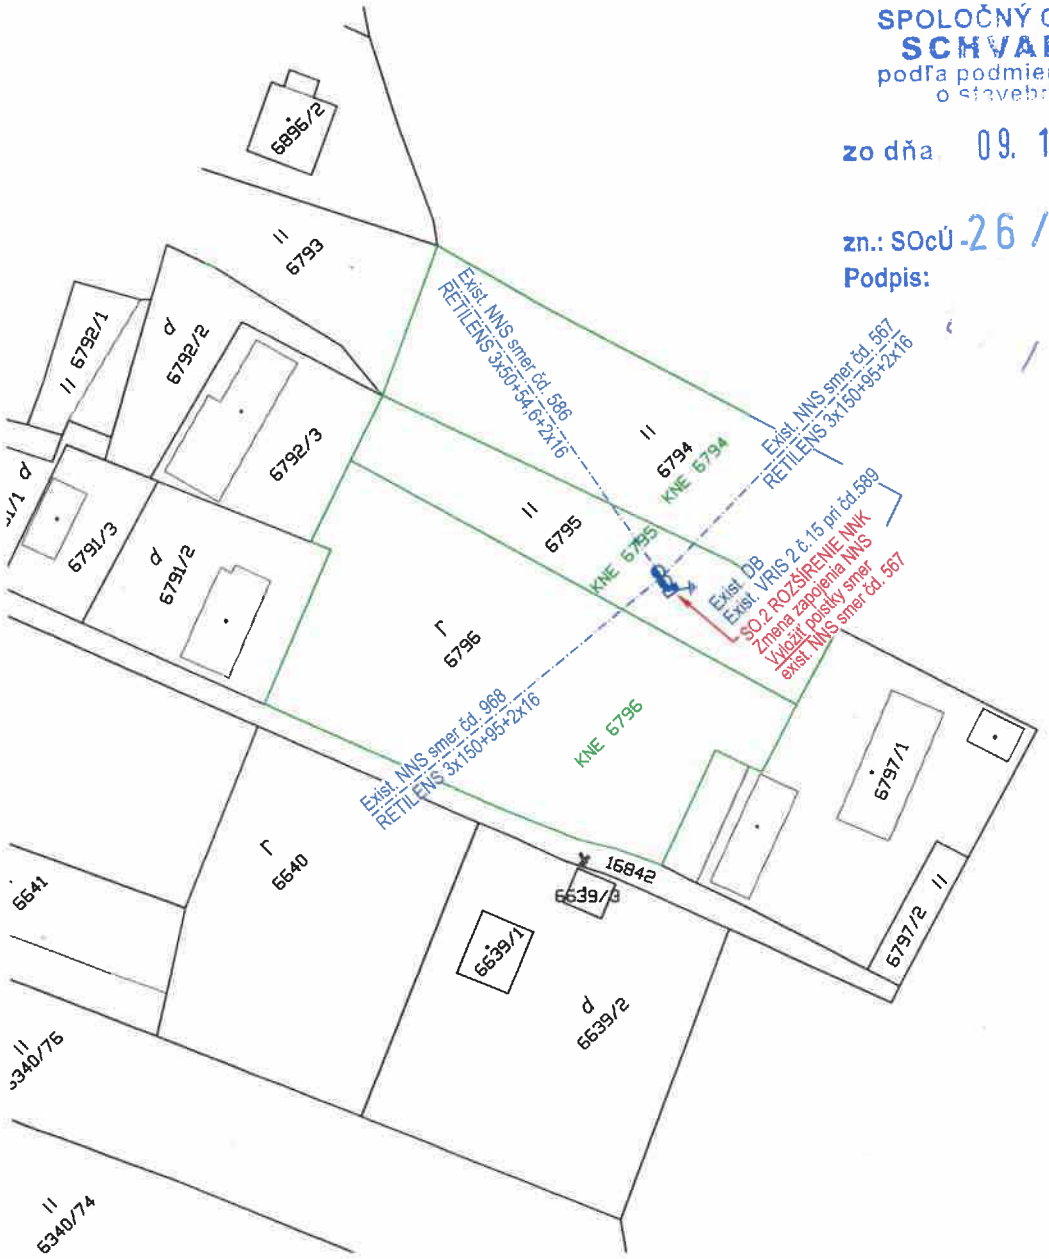

SO.2 ROZŠÍRENIE NNK:

Navrhovaná stavba predpokladá v rámci vybudovania novej napájacej blokovej trafostanice 220/ts/or.lesna_bucina.2 a rozšírenia NNK zmeniť zásobovanie exist. vzdušných sietí NNS. Zmena zapojenia NNS sa prevedie v existujúcej skrini VRIS 2 č.15 pri čd.589. Na vývode exist. NNS smer čd. 567 sa vyložia poistky. Predmetný úsek vzdušnej siete NNS bude po zmene zásobovaný z novovybudovanej rafostanice 220/ts/or.lesna_bucina.2.

ROZVODNÁ SIEŤ NN:

3PEN ~ 50 Hz 400V/TN-C, trojfázová sieť s uzemneným neutrálnym bodom a vodičom PEN

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V SIETI NN 3PEN ~ 50 Hz 400V/TN-C:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000-4-41:2019
Základná ochrana:
- základná izolácia živých častí (čl. 411.2; príloha A, čl. A.1);
- prekážky alebo kryty (čl. 411.2; príloha A, čl. A.2);
- zábrany (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.2);
- ochrana polohou (umiestnením mimo dosah) (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.3).

Ochrana pri poruche:
- samočinným odpojením zdroja od siete (čl. 411.3.2).

ELEKTROTECHNIK SPRÁVNIK EZ MILAN MICHTALIK

Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.

Zodp. projektant:	Milan Michtalik	SPRE-M Trstená	
Vypracoval:	Milan Michtalik		
Kreslil:	Ing. Dušan Vráb		
Investor:	Stredoslovenská Distribučná, a. s. ulica Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	Formát:	1A3
		Stupeň dok.:	PSP
Stavba:	19274 - Oravská Lesná - Bučina Zahustenie TS	Dátum:	02/2026
		Zák. číslo:	03/02/2026
Miesto stavby:	Okres: Námestovo Kataster: Oravská Lesná	Arch. číslo:	03/02/2026
		Mierka:	-
Názov výkresu:	Situačný výkres stavby - SO.2	Číslo výkresu:	01-3